
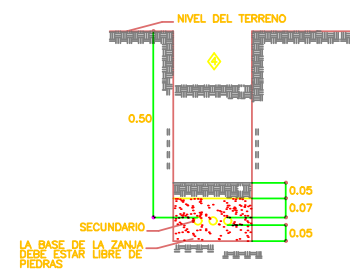
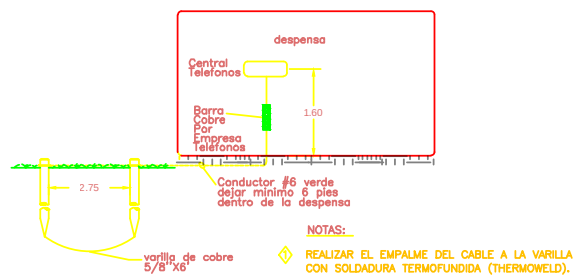
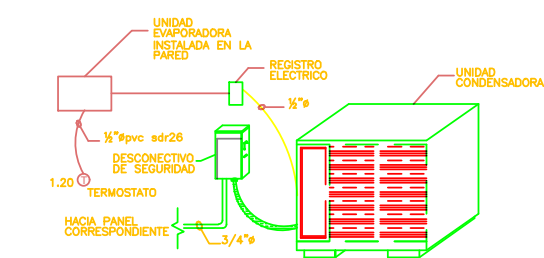
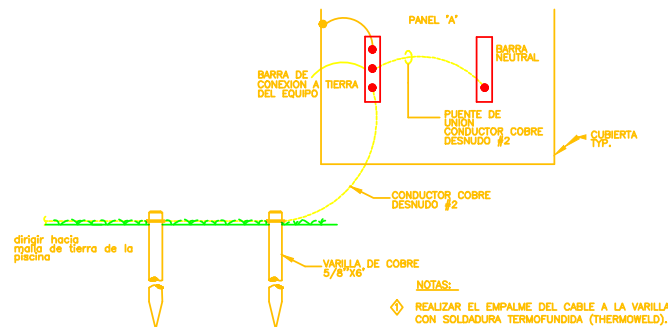
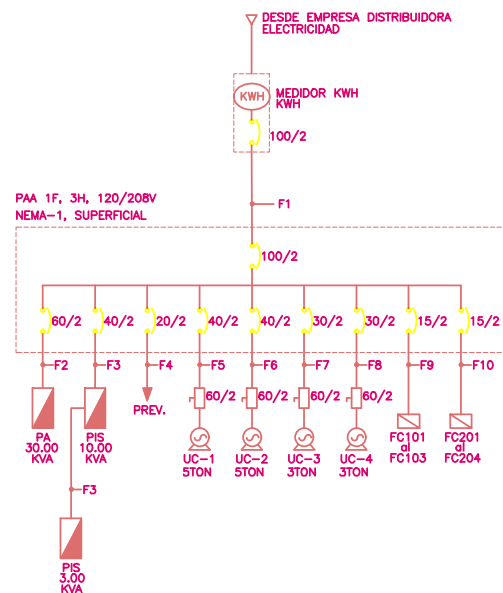


SÍMBOLO	DESCRIPCION
	SAIDA DE ABANICO CON LUZ, CONTACTO "S" ENCIENDE LUZ Y CONTACTO "I", EL ABANICO
	SAIDA DE ABANICO SIN LUZ, CONTACTO "S" ENCIENDE EL ABANICO
	SAIDA DE LUZ CENTRAL INSTALADA EN EL TECHO
	SAIDA DE LUZ CENITAL INSTALADA EN LA PARED.
	SAIDA LUMINARIA DEL TIPO FLORESCENTE 13 WATTS INSTALADA DEBAJO GABINETES COCINA.
	SAIDA LUMINARIA A 120 VOLTIOS DE 60 WATTS FLORESCENTE COMPACTA INSTALADA EN PLAFOND.
	SAIDA LUMINARIA A 120 VOLTIOS DE 25 WATTS DEL TIPO HALOGENO INSTALADA EN PLAFOND.
	INTERRUPTOR SIMPLE 15 AMPS. INSTALADO A 1.20 MTS. S.N.P.T.
	INTERRUPTOR DOBLE 15 AMPS. INSTALADO A 1.20 MTS. S.N.P.T.
	INTERRUPTOR TRIPLE 15 AMPS. INSTALADO A 1.20 MTS. S.N.P.T.
	INTERRUPTOR DE TRES WAS 15 AMPS. INSTALADO A 1.20 MTS. S.N.P.T.
	INTERRUPTOR CON LUZ PILOTO PARA CALENTADOR DE AGUA ELECTROICO A 1.20 MTS. S.N.P.T.
	TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOLTIOS 15 AMPS. INSTALADO A 0.30 MTS. S.N.P.T.
	TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOLTIOS 15 AMPS. CON CUBIERTA WEATHERPROOF.
	TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOLTIOS 15 AMPS. INSTALADO SOBRE MESITA.
	TOMACORRIENTE DOBLE, CON PROTECCION DEL CIRCUITO DE FALLA A TIERRA 120 VOLTIOS.
	TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOLTIOS 15 AMPS. DEL TIPO COMUTABLE.
	SAIDA PARA TERMINOSTA INSTALADA A 1.20 MTS. S.N.P.T.
	SAIDA PARA SISTEMA TELEFONICO INSTALADA A 0.30 MTS. S.N.P.T.
	SAIDA PARA SISTEMA TELEFONICO POR INTERNET INSTALADO A 0.30 MTS. S.N.P.T.
	CONTROL PARA ABANICO INSTALADO A 1.20 MTS. S.N.P.T.
	SAIDA PULSADOR DEL TIMBRE INSTALADO A LA ALTURA INDICADA.
	SAIDA PARA INTERNET. INSTALADA A 0.30 MTS. S.N.P.T.
	SAIDA ELECTRICA PARA CALENTADOR ELECTROICO DE AGUA.
	SAIDA UNIDAD EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA PARED.
	TUBERIA SUBIENDO POR MURO O COLUMNA.
	TUBERIA BAJANDO POR MURO O COLUMNA.
	SAIDA PARA ZUMBADOR O CHICARRA DEL TIMBRE A INSTALAR EN EL AREA DEL SERVICIO.
	TUBO PVC SDR26 POR PISO O PARED CON LOS CONDUCTORES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA.
	TUBO PVC SDR26 POR TECHO O LOZA CON LOS CONDUCTORES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA.
	TUBO PVC SDR26 HACIA EL PANEL CORRESPONDIENTE.
	TUBO PVC SDR26 POR PISO O PARED PARA SISTEMA TELEFONICO.
	TUBO PVC SDR26 POR PISO O PARED PARA SISTEMA TELECEABLE O PARABOLA.
	PANEL ELECTROICO EMPOTRADO SIMILAR A GENERAL ELECTRIC. NEMA 1.
	REGISTRO ELECTROICO EMPOTRADO.
	REGISTRO INTERNET LAN. EMPOTRADO.
	REGISTRO TELEFONO EMPOTRADO.
	SAIDA PARA MOTOR ELECTROICO.

TABLA DE ALIMENTADORES VF												
ALIM.	DEBE	HABER	FABR	POT. (L/HA)	VOLE	IMP. (B/T)	FABR	HABER	TIEMPO	DECTO	CHUB. VOL. (%)	
GRUPO A (BOMBAS)												
F1	NO FUELO	FAA	1	21,36	100	16	1	10	1	2	1	10-20 F.V. 0,55%
F2	FAA	1	10,80	268	91,29	29	1	6	1	1	6	10-20 F.V. 1,28%
F3	FAA	FA	1	42,58	100	16	1	10	1	1	10	10-20 F.V. 2,85%
F4	FAA	FA	1	10,80	268	11,42	15	1	1	1	10	10-20 F.V. 0,55%

[illegible][illegible][illegible]

MERCADO MUNICIPAL
RAMON SANTANA

PROYECTO

UBICACIÓN

REGIÓN: ESTE
PROVINCIA: SAN PEDRO DE
MACORIS
MUNICIPIO: RAMON SANTANA

PROPIETARIO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RAMON SANTANA

ENCARGADO DE PROYECTO
ARQ. JESUS JUAN BATISTA
CODIA: 9646
FIRMA _____

DISEÑO ARQUITECTONICO

ARQ. JOSE CARTACIO

CODIA: 000000

FIRMA _____

DISEÑO ESTRUCTURAL
ING. MARCO A. HACHE
CODIA:17239
FIRMA_____

DISEÑO ELÉCTRICO

ING.

CODIA:00000

FIRMA_____

DISEÑO SANITARIO

ING.

CODIA:00000

FIRMA_____

ESCALA INDICADA	FECHA DICIEMBRE 2020
OBSERVACIONES	

[illegible]

LAMINA

4/23